


Brandschutz-Glockengeruchsverschluss

Produktinformationen

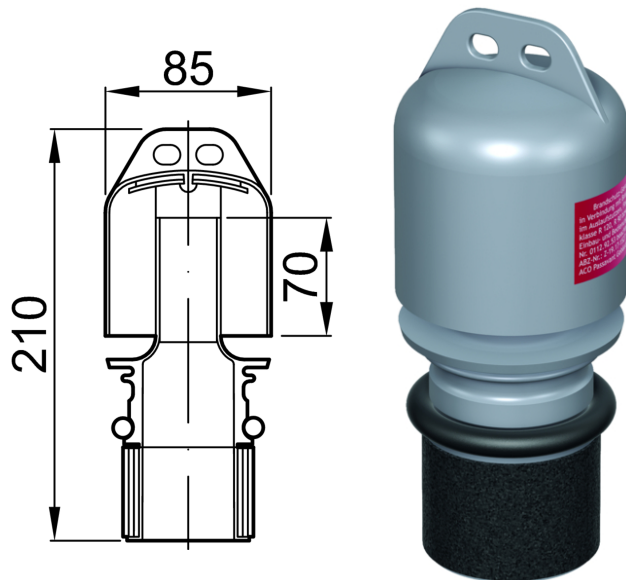

Passend für

- Ablaufkörper Variant-CR 142
 - ☐ DN 70
 - ☐ Stutzenneigung: 90°

Beschreibung

- Mit angeformter Brandschutz-Kartusche
- Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen Brandschutz-Ausrüstung von Ablaufkörpern
- Zulassung
 - ☐ AbZ: Z-19.17-1527
 - ☐ AbG: Z-19.53-2294