



### Wichtige Hinweise!

Die Verlegung der Netz- und Steuerleitungen sowie die Positionierung sämtlicher Bedienelemente sind **bauseits** vor der Montage der Anlage abzuklären. Die Anlage darf während der Nacht **NICHT** vom Netz getrennt werden.

Netzzuleitung 230V/50Hz
Sicherung C10A
Anschlusswert 200W

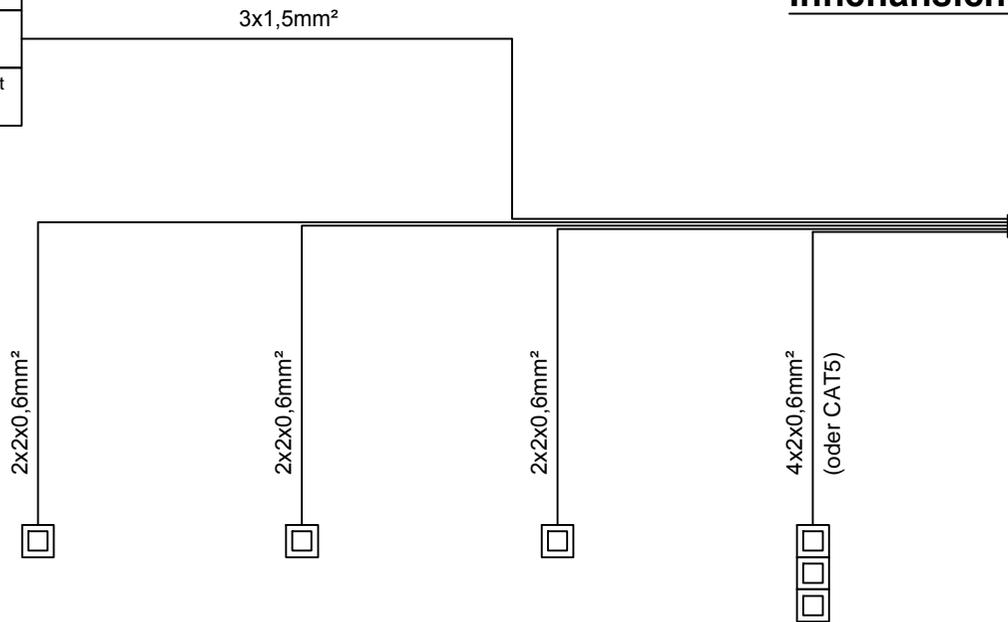

**Hinweis**  
Für die BDE-D muss eine Hohlraumdose (68mm) montiert werden. Die Befestigungslöcher für die BDE-D müssen horizontal angeordnet sein.

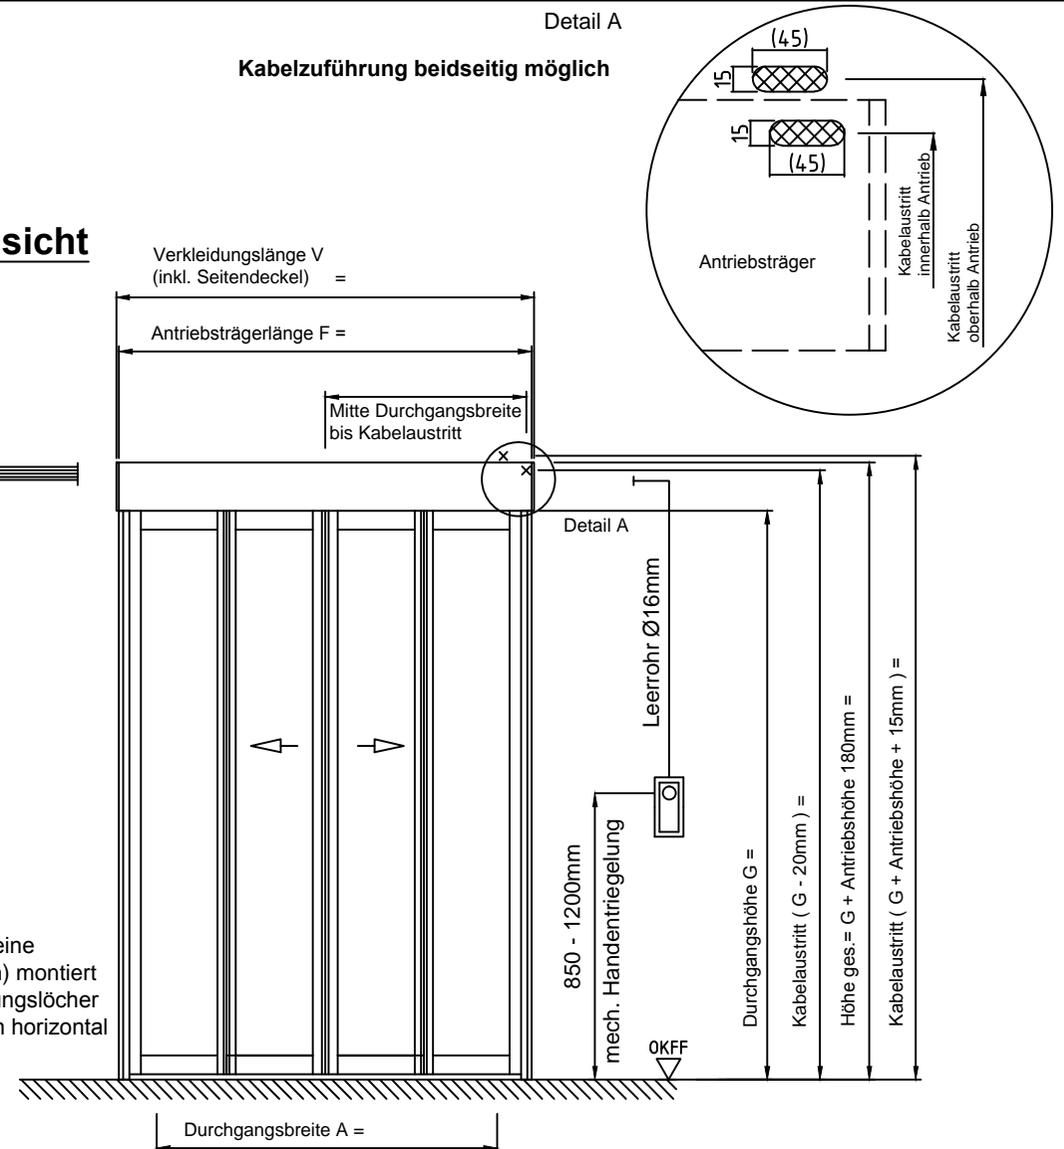

- Weitere Hinweise
- Kabel mindestens um das F-Maß aus der Kabelaustrittsöffnung stehen lassen.
  - Leitungsverlegung nach VDE 0100

ANr.:	 <b>record</b>	Maßstab	Farbe
Kunde:		FTA 20 / FBO 20	
Kom.:		Kabelplan	
ADM:		kvp fta20 fbo20	
Bearb.	04.01.2018	LRM	Blatt
Gepr.			Bl
Dateiname	Version 1.0		TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!