


S-WUE/220327-02

Würzburg, 17.05.2024
0931 4196-123
Ka / sw

Prüfbescheinigung

über Stoßversuche gemäß ETB Richtlinie „Bauteile, die gegen Absturz sichern“ für

Geländerkonstruktion **BALUGA easy**: TOP 1, TOP 2 und TOP 3

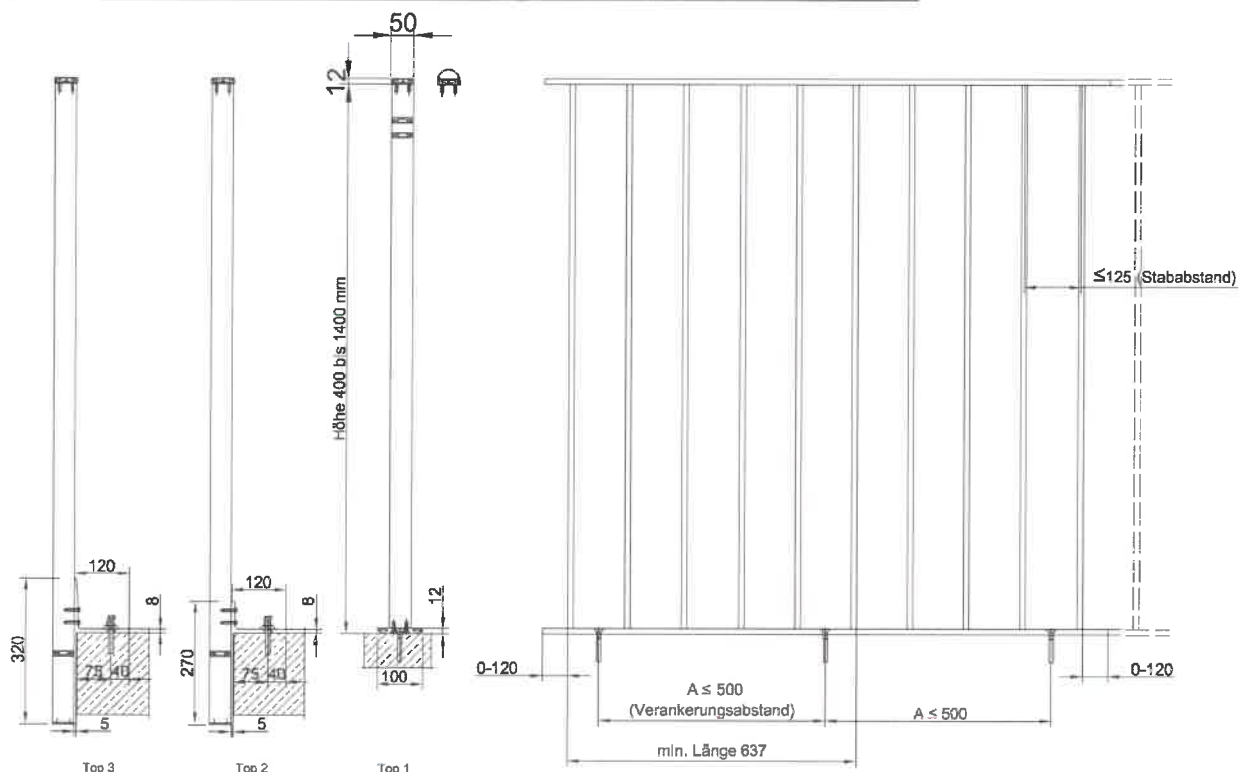

Die Geländerkonstruktion muss in einem Abstand von $A \leq 500$ mm mit Schrauben oder zugelassenen Ankerelementen an einer starren und tragfähigen Unterkonstruktion befestigt werden. Z.B.:

- TOP 1, 2 u. 3
 - Innensechskantschrauben mit Senkkopf DIN EN ISO 10642 - M10 (o. M12) - A2-70
 - Fischer UltraCut FBS II 10 x 100 45/35/15 SK R oder gleichwertig
- TOP 2 u. 3
 - Sechskantschraube ISO 4017 - M10 (o. M12) - A2-70
 - Fischer UltraCut FBS II 10 x 100 45/35/15 US R oder gleichwertig
- Die Mindestlänge beträgt bei einem Verankerungsabstand von $A = 250$ mm 387 mm und bei $A = 500$ mm 637 mm.
- Die minimale Höhe ist nicht durch den Nachweis des weichen Stoßes begrenzt und kann kleiner sein.