

# Kurzbericht

Nr. 212 24302



**Auftrag** Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften nach DIN V ENV 1627

**Auftraggeber** **Theo Schröders Feuerschutztüren**  
Gerhard-Welter-Straße 7  
41812 Erkelenz

**Probekörper**

Prüfdatum 06. Juli 2001

Produktbezeichnung „**System Schröders TSN-2/TSN-12**“

Bauart zweiflügelige Stahltür

Angriffseite Schließseite / Schließfläche gemäß DIN 107

Außenabmessungen 2447 mm x 2411 mm (B x H)

Rahmenmaterial verzinktes Stahlblech, 2 mm

Profilsystem ZNG 68/76

Konstruktionsfugen 5 mm, am Stulp 2 mm

Beschläge <sup>1)</sup> Schloss BKS 1206, DIN 18250 Klasse 3; Zylinder nach DIN 18252 P2 BZ; Schutzbeschlag nach DIN 18257 Klasse ES 1; Standflügelverriegelung Fa. Schlechtendahl, WSS-Nr. 03.227.57.03 mit abschließbarem Getriebe

Verglasung kein Glas vorhanden

Montage Montageanleitung Stand Juli 2001, Blatt 1 - 2

Ausführungsvarianten - Abweichungen von der geprüften Größe gemäß DIN V ENV 1627 in der Breite maximal + 10% und – 20 % und in der Höhe maximal + 10% und – 20 %.  
- weitere Ausführungsvarianten siehe Anlage 1, Blatt 1 bis 1

## Ergebnis

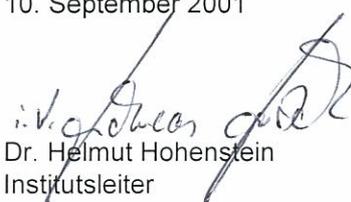
Der Probekörper erfüllt die Anforderungen an einbruchhemmende Türen der

**Widerstandsklasse 1 nach DIN V ENV 1627 : 1999**

## Verwendung von ift-Prüfberichten

Entsprechend dem ift-Merkblatt und nur so lange, wie sich die Bauart des Produktes sowie der Inhalt und die Gültigkeit der Norm nicht ändern.

ift Rosenheim  
10. September 2001

  
Dr. Helmut Hohenstein  
Institutsleiter

  
i. A. Markus Ladenbauer  
Prüffeld Türen, Tore, Sicherheit

## Bewertung der Prüfergebnisse unter Berücksichtigung anderer Abmessungen und Ausführungsvarianten

lfd. Nr.:	Beschreibung	geprüfte Ausführung	gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten	Nachweise / Auflagen
1.		zweiflügelige Stahltür in den Außenabmessungen 2447 mm x 2411 mm (B x H)	Obentürschließer und Schließfolgeregler  Einsatz von der Öffnungsseite aus, sofern die Beschläge entsprechend eingesetzt werden	Prüfbericht 212 24302 vom 10. September 2001
2.		zweiflügelige Stahltür in den Außenabmessungen 2447 mm x 2411 mm (B x H)	Alternative Füllung (Papierwaben)	Gutachtliche Stellungnahme 255 24734 vom 10. September 2001

### 1) Anwendungshinweise

Alle konstruktiven Einzelheiten und Materialqualitäten müssen der geprüften Bauart entsprechen.

Der Austausch von Beschlagteilen ohne gutachtliche Stellungnahme ist für Zylinder und Schutzbeschlag an Fenstern, Türen oder Abschlüssen der Widerstandsklasse 1 bis 4 möglich, wenn die Montageart und die Stütznockenlänge unverändert und ein Nachweis der Anforderungen gemäß DIN V ENV 1627 Tabelle C1 vorliegt oder ein vergleichbarer Nachweis erbracht wird.