



TA-Nano

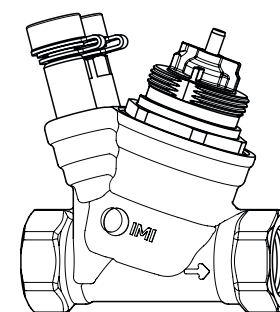

Plus



Standard

*We reserve the right
to introduce technical
alterations without
prior notice.*

-10°C – +120°C (+14°F – +248°F)

PN 25 (362 psi)

$\Delta pV_{\max}$: 600 kPa = 6 bar (87 psi)

$\Delta pV_{\min}$:


DN 10 NF/15 LF/15 NF: 15 kPa = 0,15 bar (3/8" NF/1/2" LF/1/2" HF: 2.2 psi)

DN 15 HF: 20 kPa = 0,20 bar (1/2" HF: 2.9 psi)




DN 20 NF: 18 kPa = 0,18 bar (3/4" NF: 2.6 psi)

DN 20 HF: 30 kPa = 0,30 bar (3/4" HF: 4.3 psi)

DN 25 NF: 25 kPa = 0,25 bar (1" NF: 3.6 psi)

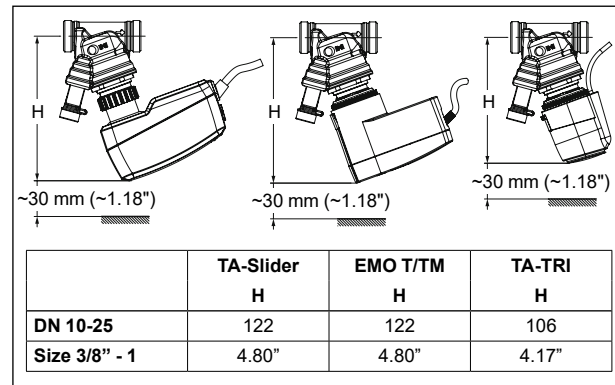

EMO T/EMO TM/TA-Slider 160/TA-TRI

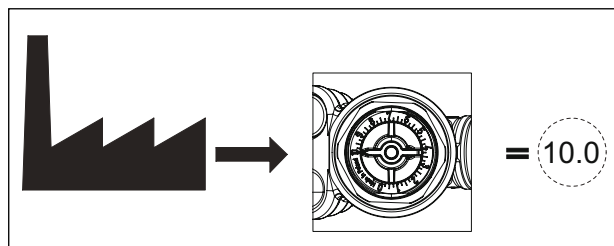
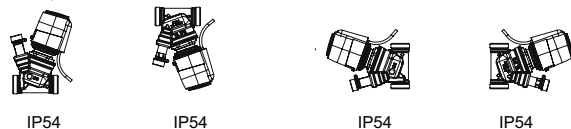


	q _{max}													
Pos	DN 10 NF	3/8" NF	DN 15 LF	1/2" LF	DN 15 NF	1/2" NF	DN 15 HF	1/2" HF	DN 20 NF	3/4" NF	DN 20 HF	3/4" HF	DN 25 NF	1" NF
	[l/h]	[US gpm]	[l/h]	[US gpm]	[l/h]	[US gpm]	[l/h]	[US gpm]	[l/h]	[US gpm]	[l/h]	[US gpm]	[l/h]	[US gpm]
1	19	0.084	29	0.128	55	0.242	105	0.462	110	0.484				
2	38	0.167	58	0.255	110	0.484	210	0.924	220	0.968				
3	57	0.251	87	0.383	165	0.726	315	1.386	330	1.452				
4	76	0.334	116	0.510	220	0.968	420	1.848	440	1.936				
5	95	0.418	145	0.638	275	1.210	525	2.310	550	2.420				
6	114	0.502	174	0.766	330	1.452	630	2.772	660	2.904				
7	133	0.585	203	0.893	385	1.694	735	3.234	770	3.388				
8	152	0.669	232	1.021	440	1.936	840	3.696	880	3.872				
9	171	0.752	261	1.148	495	2.178	945	4.158	990	4.356				
10	190	0.836	290	1.276	550	2.420	1050	4.620	1100	4.840				

q_{max} =

- l/h (US gpm) at each pre-setting and fully open valve plug.
- l/h bei der jeweiligen Voreinstellung und voll geöffnetem Regelkegel.
- l/h pour chaque pré-réglage, la cône de la vanne étant complètement ouverte.
- l/h van elke voorinstelstand en volledig geopende afsluiterkegel.
- l/h para cada preajuste, estando el obturador en la posición totalmente abierta.
- l/h em cada posição de pré-ajuste e o disco da válvula totalmente aberto.
- l/h con ogni pre-impostazioni e con la valvola completamente aperta.
- л/ч для каждой преднастройки и полностью открытым клапане.
- l/h az egyes előbeállításoknál és teljesen nyitott szeleptányérnál.
- l/h dla każdej nastawy i w pełni otwartego trzpieńia zaworu.
- l/h pro každý stupeň přednastavení při zcela otevřeném regulačním kuželce.
- l/hod pri danom prednastavení a plne otvorenej regulačnej kúželke.
- l/h pri dani prednastavitvi in popolnoma odprtem vretenu ventila.
- l/h pentru fiecare presetare si vana complet deschisa.
- l/h pri svakom prednamještanju i potpuno otvorenom ventilu.
- l/h на свакој пред-подешеној позицији и потпуно отвореном вентилу.
- l/h reguleerosa täiesti avatud asendis vastavalt eelseadearvule.
- l/h katram iepriekšiestatījumam un pilnībā atvērtam vārstam.
- l/h prie kiekvienos nustatymo padėties esant pilnai atidarytam vožtuvui.
- l/h vid respektive förinställning och fullt öppna ventilkägla.
- l/h ved angitt forinnstilling og full åpen ventilkjegle.
- l/h kyseisellä esisäättöarvolla venttiilikara täysin auki.
- l/h ved respektiv forindstilling og fullt åben ventilkjegle.

LF = Low flow
NF = Normal flow
HF = High flow

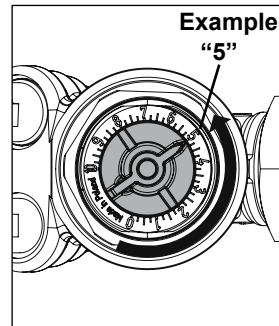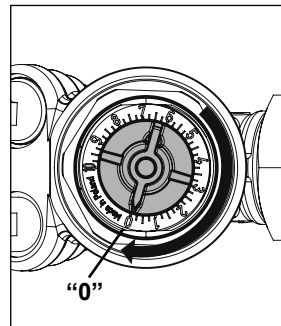

q
(Plus version)

